



**Hasičský záchranný sbor Kraje  
Vysočina  
územní odbor Žďár nad Sázavou**

**HZSJX0068P4X**

HZSJX0068P4X  
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

**ADRESÁT:**

Vodárenská akciová společnost, a.s.,  
Soběšická 206  
Brno  
638 00

VYŘIZUJE: nprap. Martin Střecha  
TEL: 950291140 / FAX: 950291132  
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 21.05.2019  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSI- 2293-2/ZR-2019

*Střecha*

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem SO 03 přístřešek

**Místo stavby:** K Valše 621, Bystřice nad Pernštejnem, p. č. 1354 k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

**Stavebník:** Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 206, 638 00 Brno

**Předložená dokumentace:** stavební řízení, zpracovatel Ing. Jaroslav Habán, číslo ČKAIT - 1001454, datum 12/2018.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 5. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

Dokumentace řeší novostavbu přístřešku pro odstavení tažených a nesených strojů, přívěsů a cisteren. Jedná se o jednopodlažní objekt, konstrukční systém objektu je nehořlavý.

Posuzovaný objekt tvoří samostatný požární úsek. Požárně nebezpečný prostor objektu přesahuje hranici stavební parcely. V celém objektu budou osazeny celkem 2 ks PHP. Vnější požární voda je zajištěna z podzemního hydrantu na potrubí DN 110 mm ve vzdálenosti do 150 m od řešeného objektu.

**Odůvodnění:**

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jaroslav Habán, číslo ČKAIT - 1001454, datum 12/2018.).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)

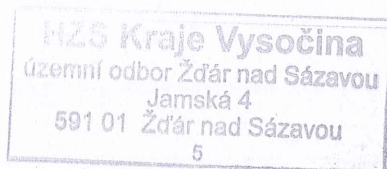

plk. Ing. Vladimír Sobotka  
ředitel územního odboru